




DOMEVIH

Installation 1 monoposte

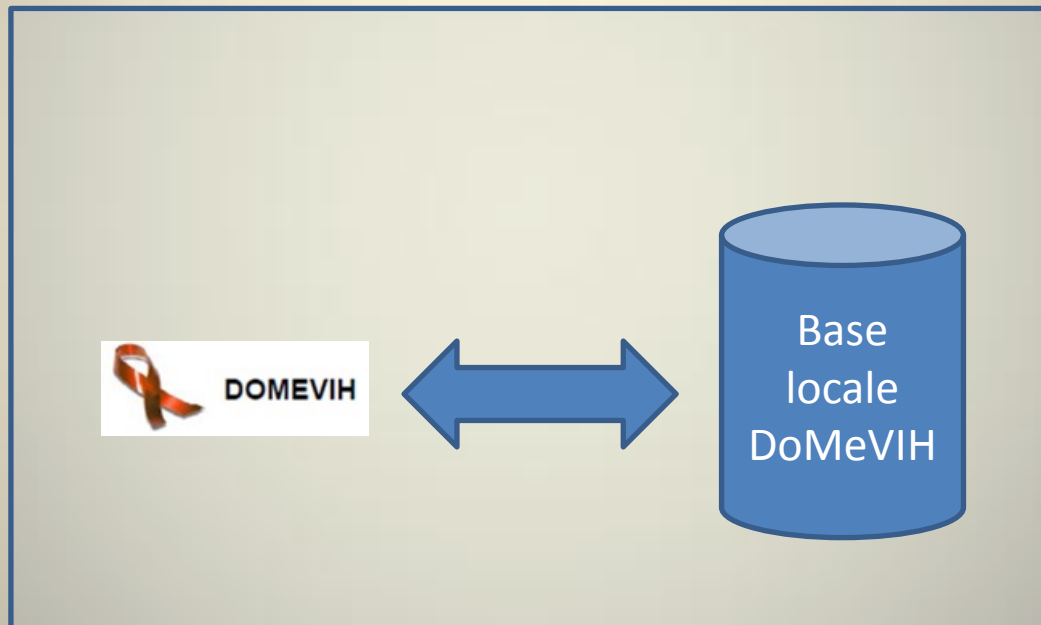


Ordinateur personnel

Installation 2 client serveur

Ordinateur personnel



Ordinateur personnel

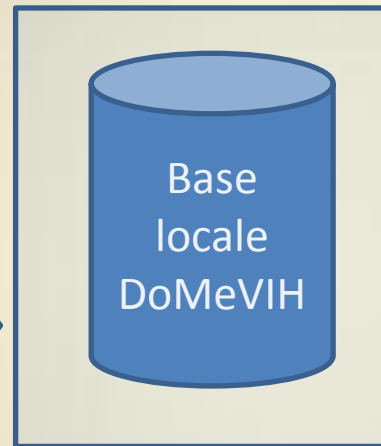


Serveur




Ordinateur personnel




Ordinateur personnel

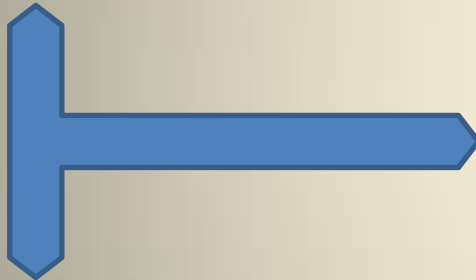

Installation 3 monoposte à distance

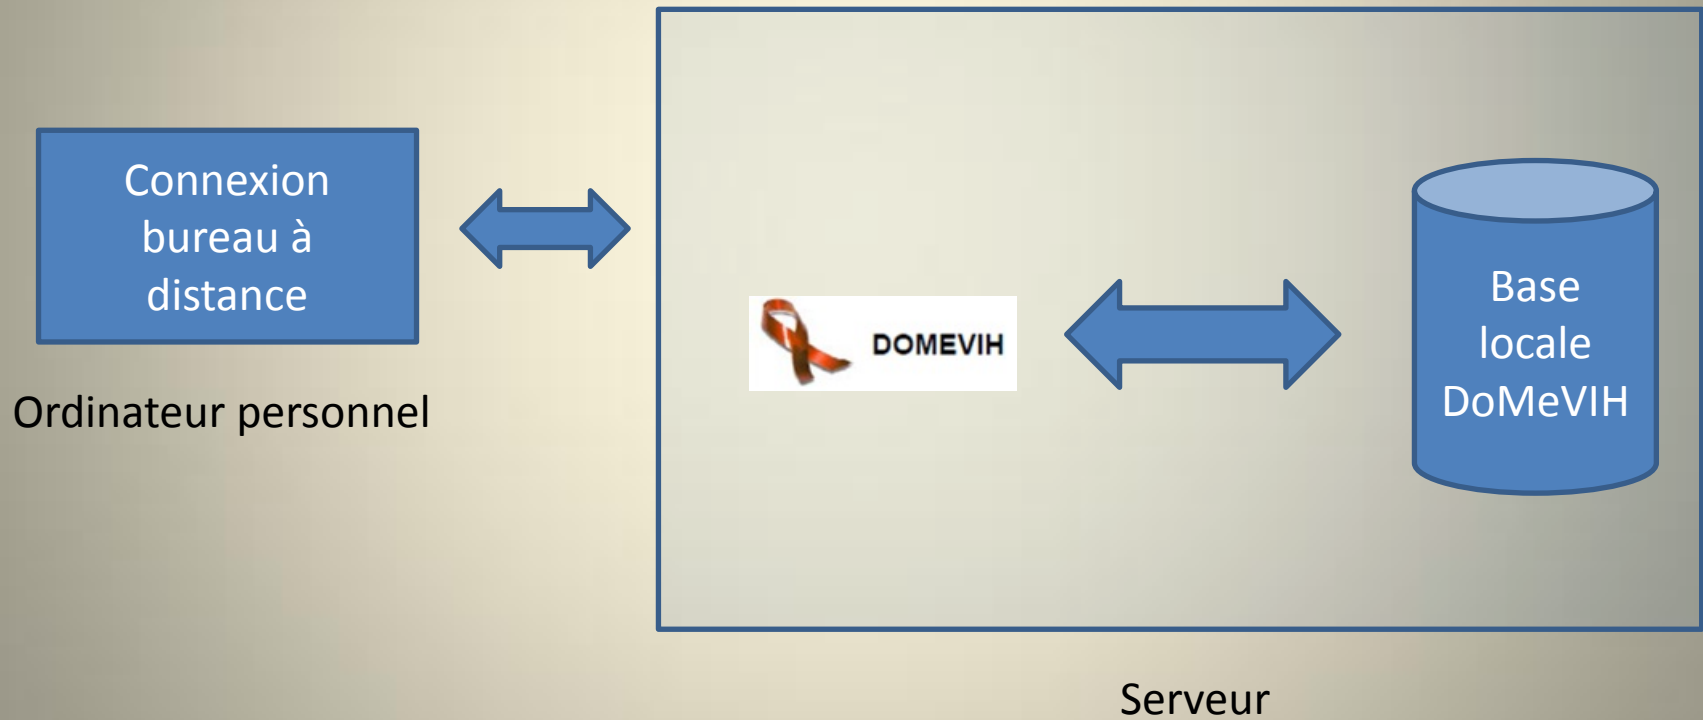

utilisation

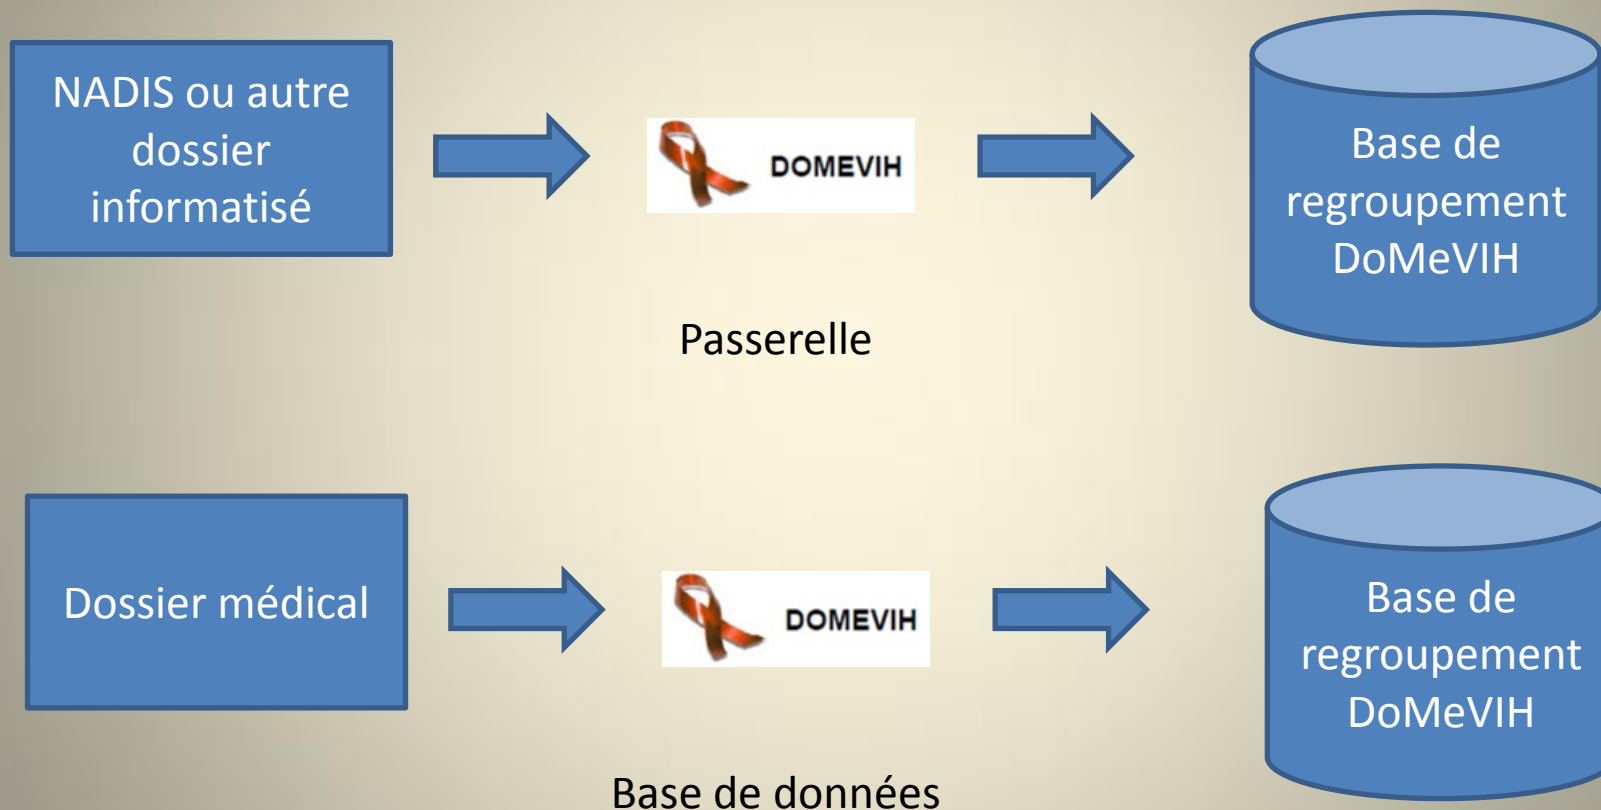

actualité

En cours


- Débogage
- Certification W7

Prévisionnel

- Développement V2
- Prise en compte des demandes des utilisateurs




Le club utilisateurs

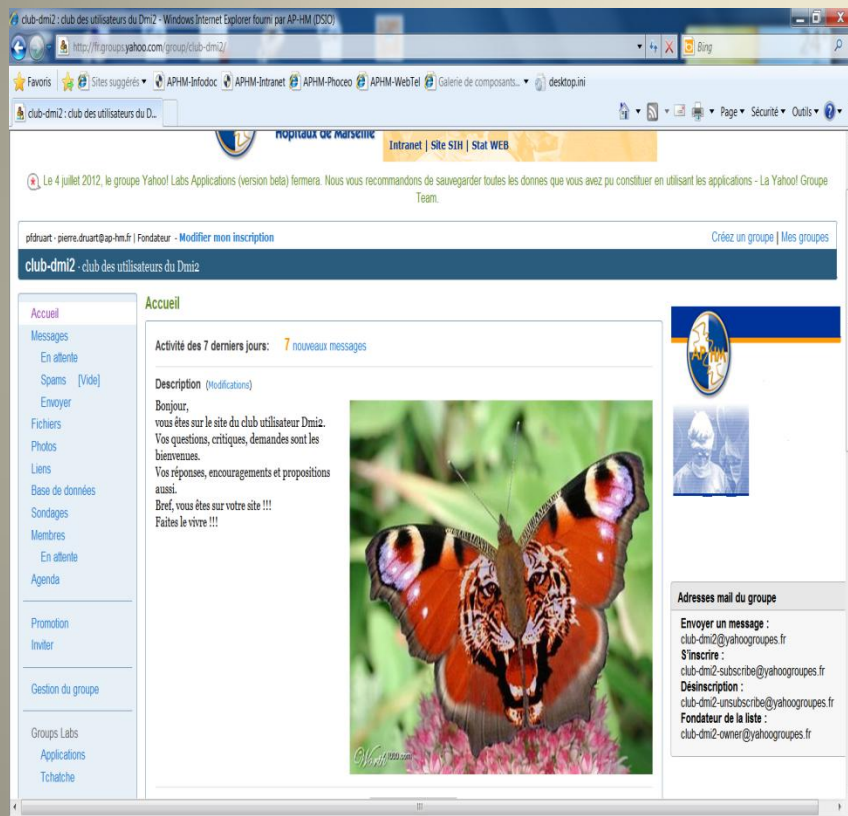

- Bonjour,
J'ai effectué une énième reprise des données du Dmi2 dans Domevih,
et
je découvre encore, peu à peu, quelques anomalies.
En est-il de même pour vous ?
Je pense que cela pourrait nous être utile de partager les anomalies
dépistées au fur et à mesure ... ne serait-ce que pour les repérer
plus rapidement et pas seulement par hasard ...
A Dijon, j'ai pu constater :
- le Viread n'est pas passé d'une base à l'autre : 290 patients sous Viread dans le Dmi2 (soit 3946 fiches) et ... 0 patient sous
Viread dans Domevih : zut !
- les stades CDC ne sont pas les mêmes selon que l'on regarde
dans le Dmi2 ou dans Domevih : re-zut !
Et pour vous, qu'en est-il ??
Merci-merci !

COREVIH DE BOURGOGNE - CHU DIJON
Département d'Infectiologie
10 bd Maréchal de Lattre de Tassigny BP 77908
21079 DIJON cedex
Te l : 03 80 29 58 30
Fax : 03 80 29 34 82

Organisation du DoMeVIH

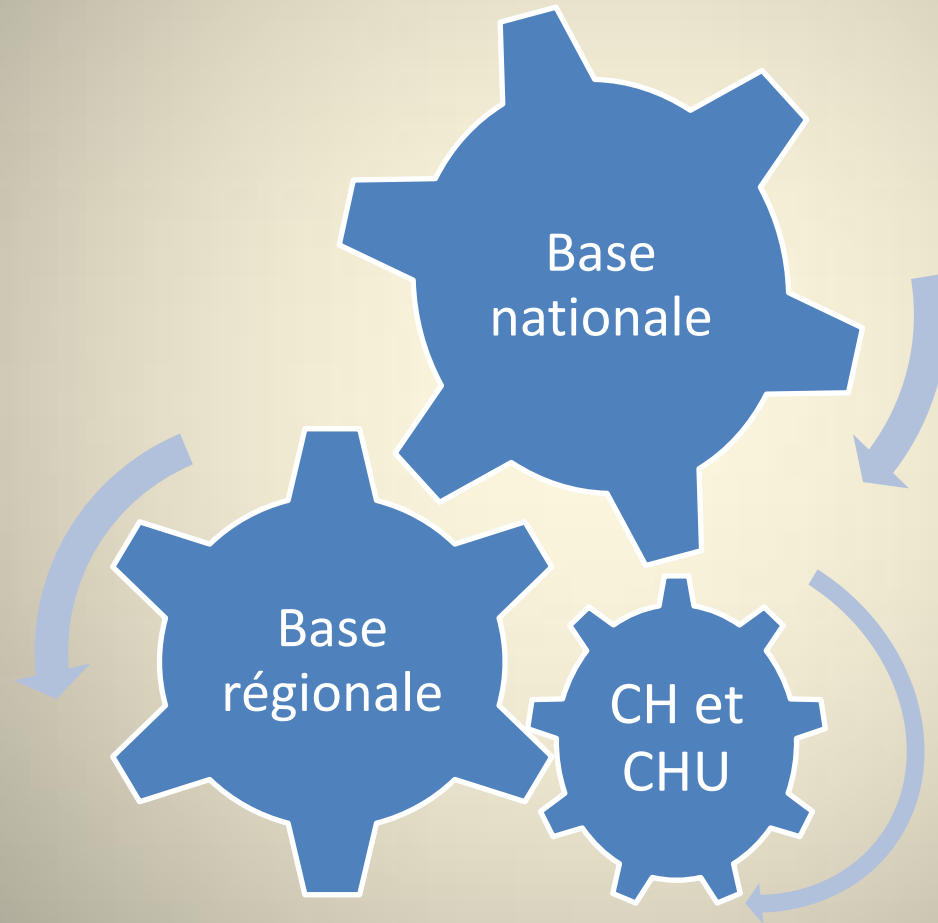



DOMÉVIH

Merci de votre attention

Des questions ????????????